

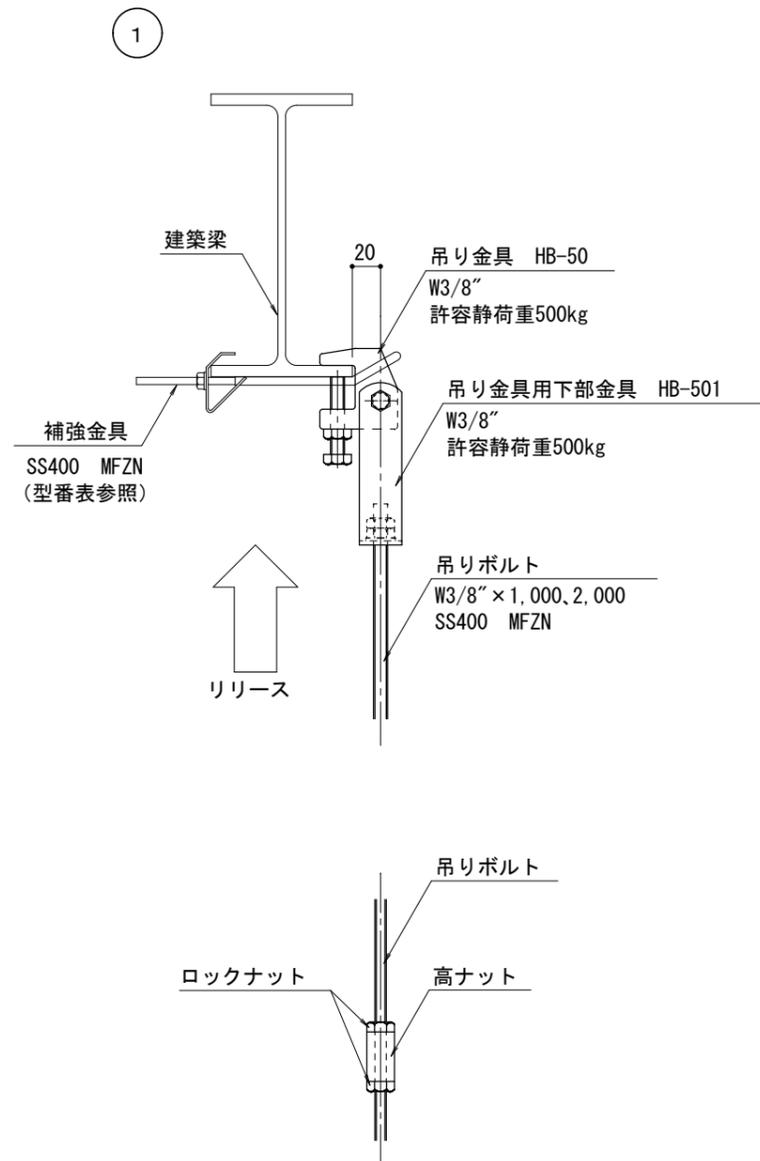


# 天井パネル吊り元

※ 冷却装置のデフロスト（除霜）により、特に冷凍庫においては庫内の圧力が大きく変動します。庫内圧力が高くなった場合、天井パネルが持ち上がり吊りボルトが圧縮破壊されないよう上端部をリリースできる構造にすることが大切です。設計上は庫内の圧力変動を抑える為、圧力調整弁を設けていますが、冷凍機的能力や制御方法・内外温度差・入庫状況などにより大きく左右される為、下記仕様を標準とします。

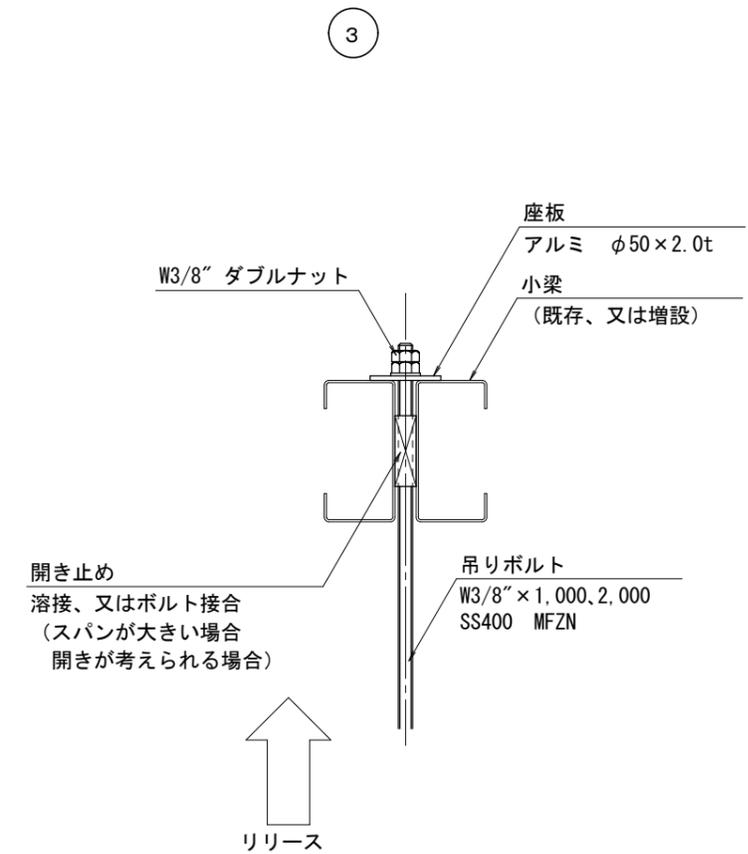

吊りボルト標準在庫 L=1,000, 2,000 右ネジ  
それ以上の場合、高ナットによる接続となります。

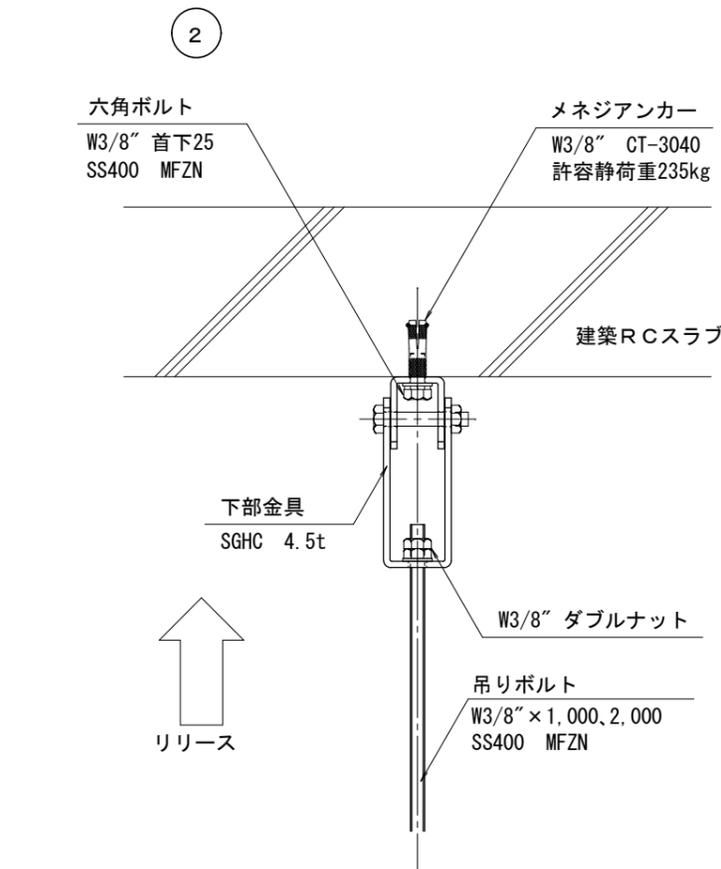

補強金具型番表

補強金具型番	適用H型钢	
	フランジ巾	フランジ厚
HB50RH12	100~200	7~15
HB50RH345	150~400	12~21
HB50RH6	250~300	21~28

※ 施工範囲及び、吊り下地（小梁）については、お打合せにより決定します。